


Schemat doprowadzenia zasilania do dźwigu typu Homelift

Wykonuje inwestor

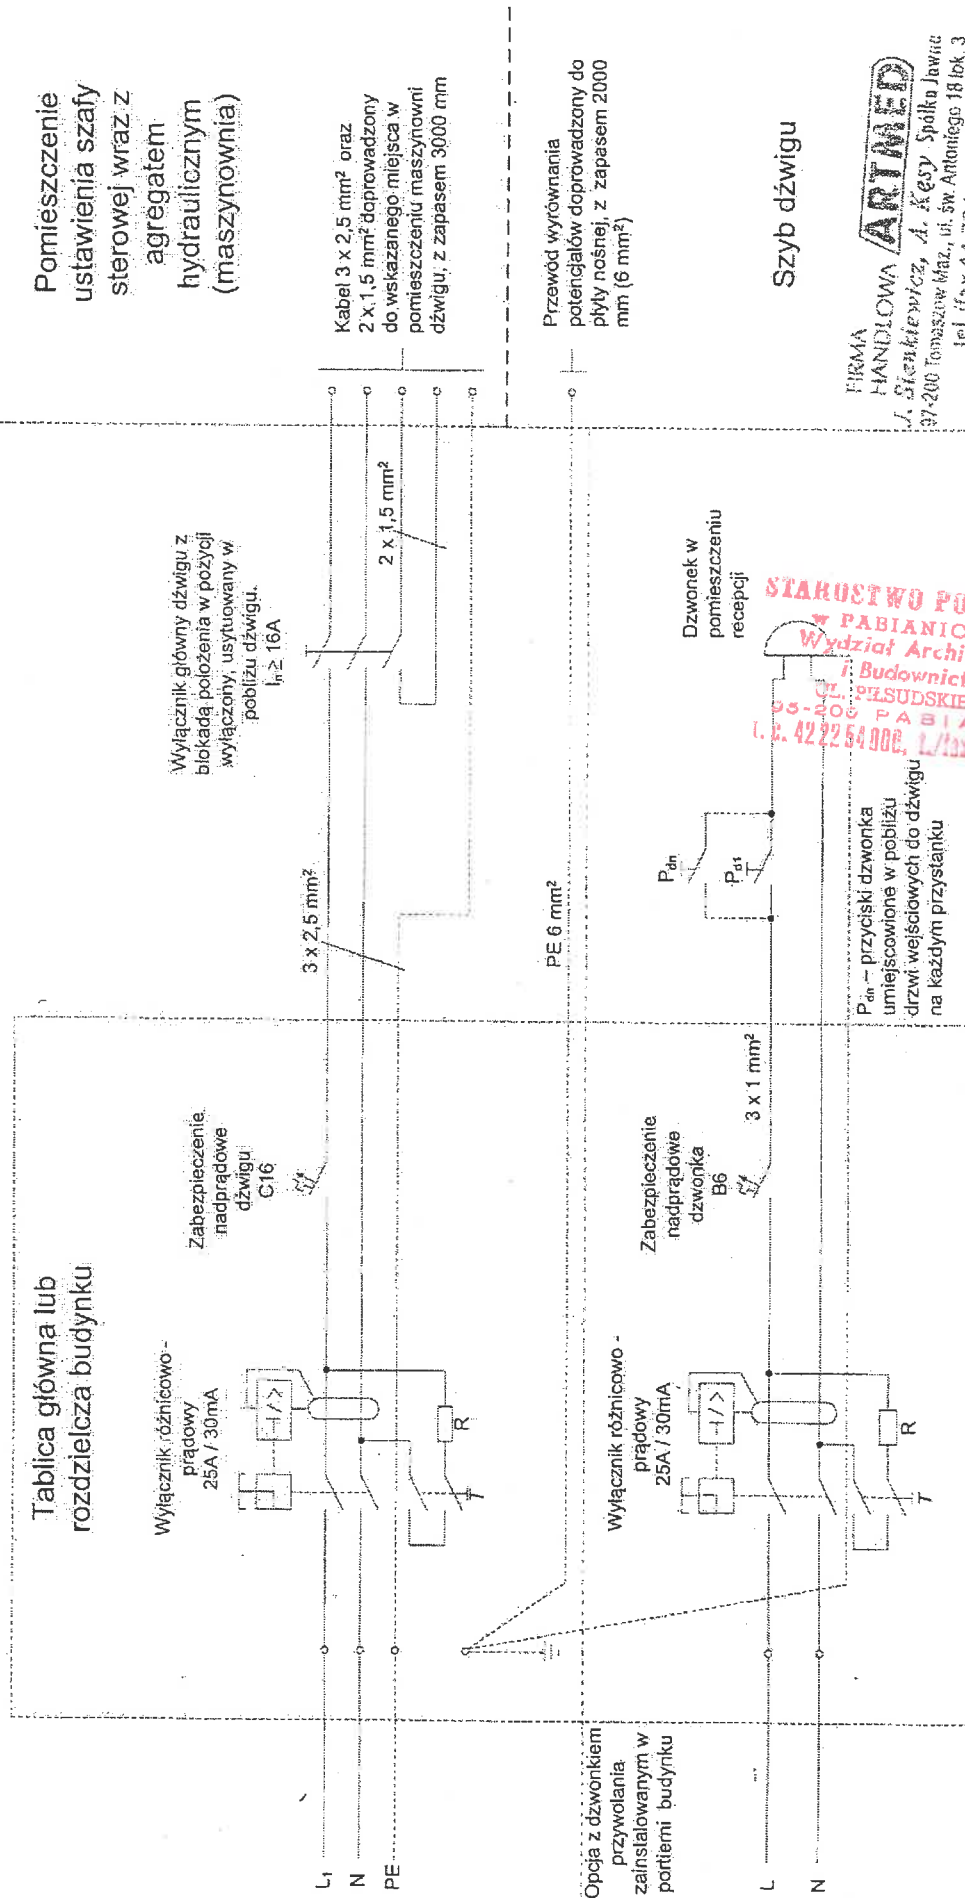

FIRMA
HANDLOWA
ARTMED
J. Sienkiewicz, A. Kęsy Spółka Jawna
97-200 Tomaszów Maz., ul. św. Antoniego 18 lok. 3
tel./fax 44 724-61-80
NIP 773-19-54-700 REG. 590555301

STAROSTWO POWIATOWE
W PABIANICACH
Wydział Architektury
i Budownictwa
UL. PŁSUDSKIEGO 2
95-206 PABIANICE
t. p. 42 22 54 900, f. 42 22 54 917