


Piętro I

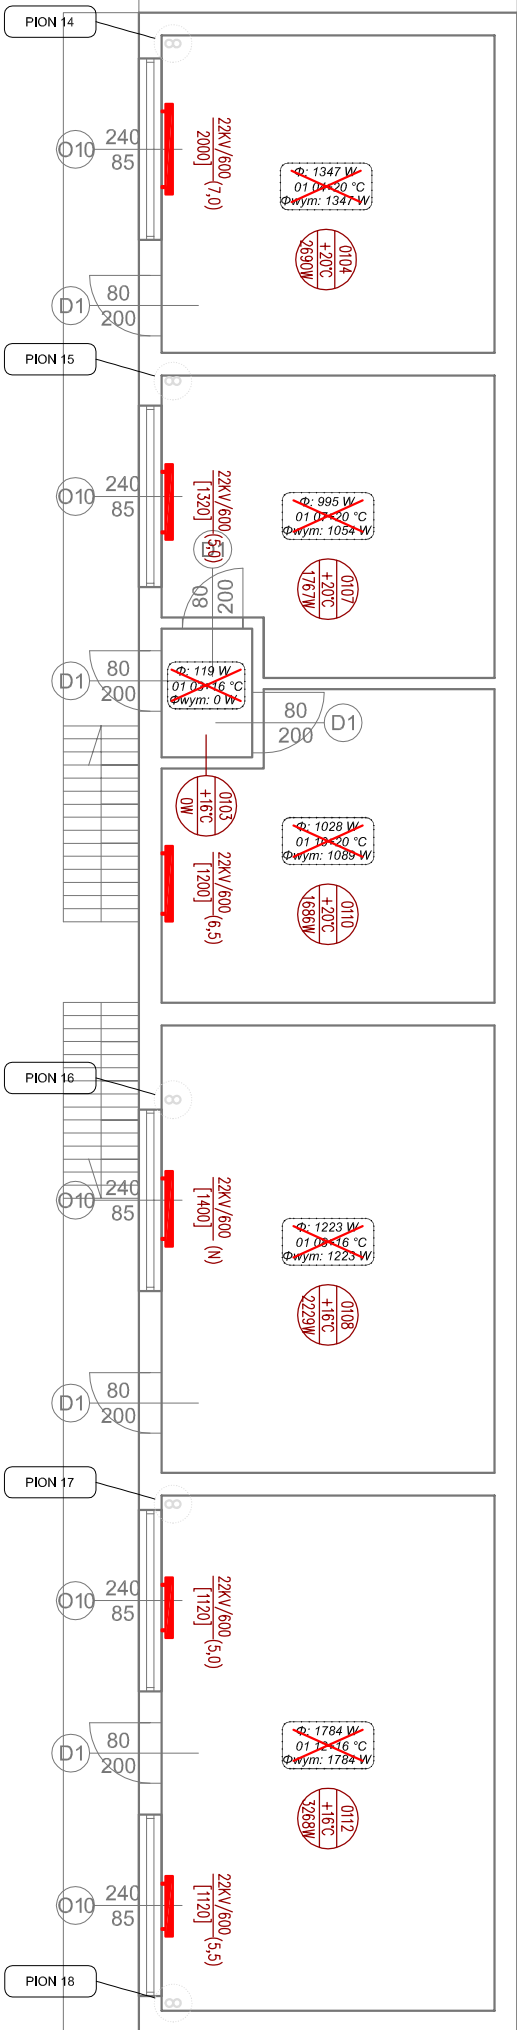

ION 2

LEGENDA:

- ZASILANIE C.O.
- POMIOT C.O., RURY STALONE
- PODEŚCICA POD GRZEŁNIK PRZEWODZONE W POSADZCE
- ROZDZIELACZ Z ZESTAWIEM MIESZAJĄCYM
- OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
- ETKIETA POMIESZCZENIA NIE OGRZEWANEGO
- GRZEŁNIKAMI PODŁOGOWYM
- 1/7 NUMER POMIESZCZENIA
- +16°C TEMPERATURA POMIESZCZENIA [°C]
- 222W ZAPOTRZEBOWANIE NA Ciepło [W]
- OZNACZENIE GRZEŁNIKA PIŁTOWEGO
- (1.0) – NASTAWA ZAWORU
- 11kV/600 – 11P GRZEŁNIKA
- [920] – DŁUGOŚĆ GRZEŁNIKA

UWAGI:

- ŚREDNICE RUR I ARMATURY ZGODNIE Z RYSUNKIEM ROZWIĘCIA INSTALACJI

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWANIEGO			
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 W PABIANICACH			
REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA			
W CZĘŚCI GOSPODARCZEJ BUDYNKU			
NAZWA RYSUNKU			
RZUT I PIĘTRA			
INSTALACJA C.O.			
PROJEKTANT	DATA I PODPIS	SKALA	
MGR INŻ. TOMASZ LEWISKI	08.02.2019	1:100	
INSTALACJE I SIECI SANITARNE, NR UPR. L00/2548/PMB5/16		NUMER	3