



proj. Szafka oświetleniowa S0

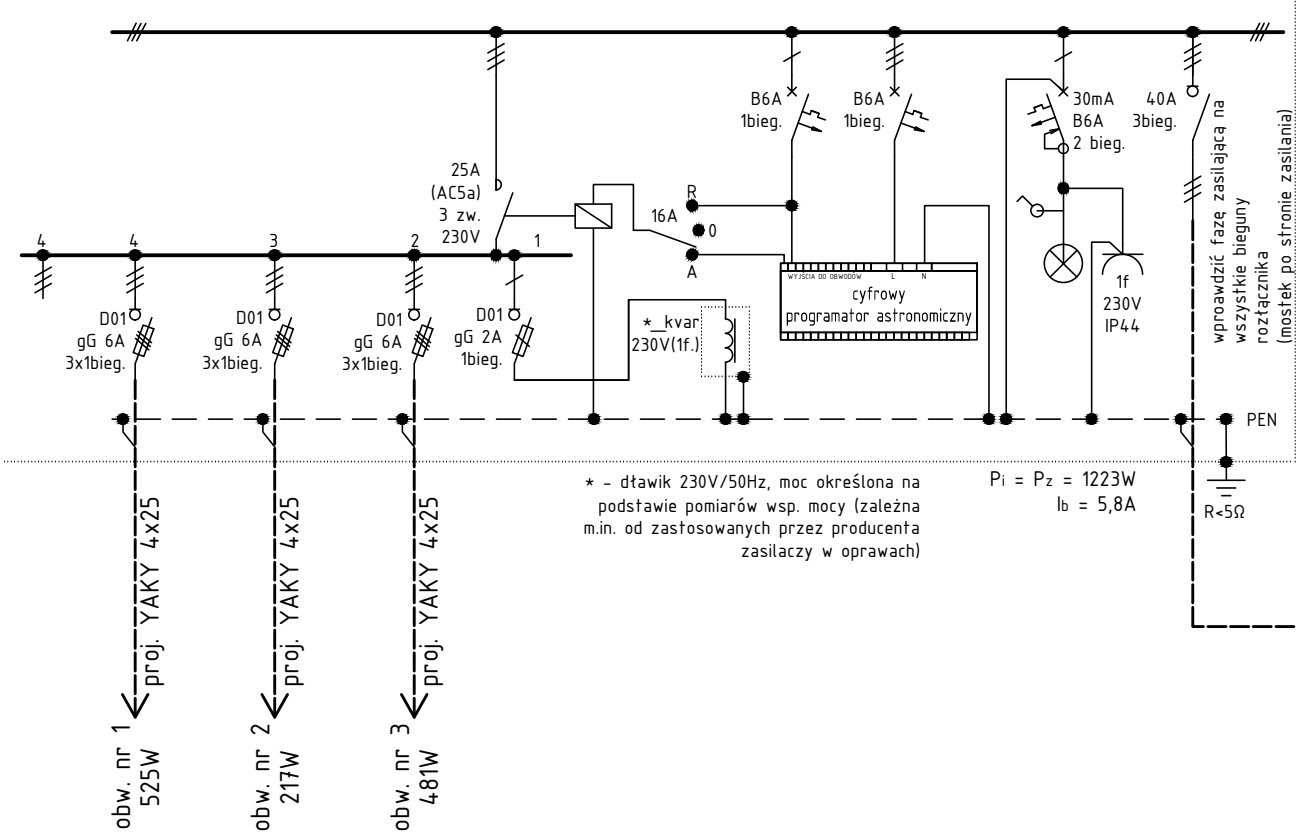

ZK1+3P nr 6162

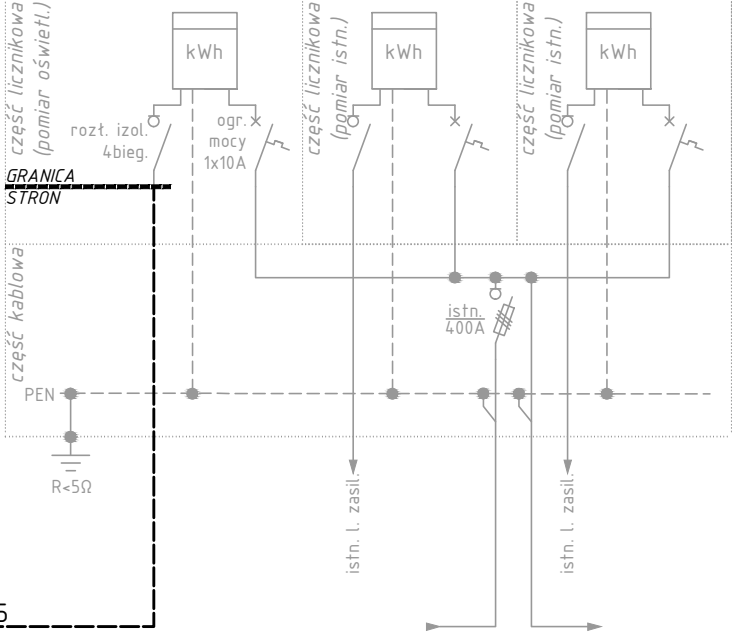


ochrona przeciwporażeniowa:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA
II KLASA OCHRONNOŚCI
układ sieci:
TN-C

LEGENDA	
	PROJ. OPRAWA LED 31W
	PROJ. OPRAWA LED 44W
	PROJ. UZIOM PIONOWY - POGRAŻANY
	PROJ. POŁĄCZENIE REZERWOWE
	Rez

ul. Glebowa

ul. Glebowa

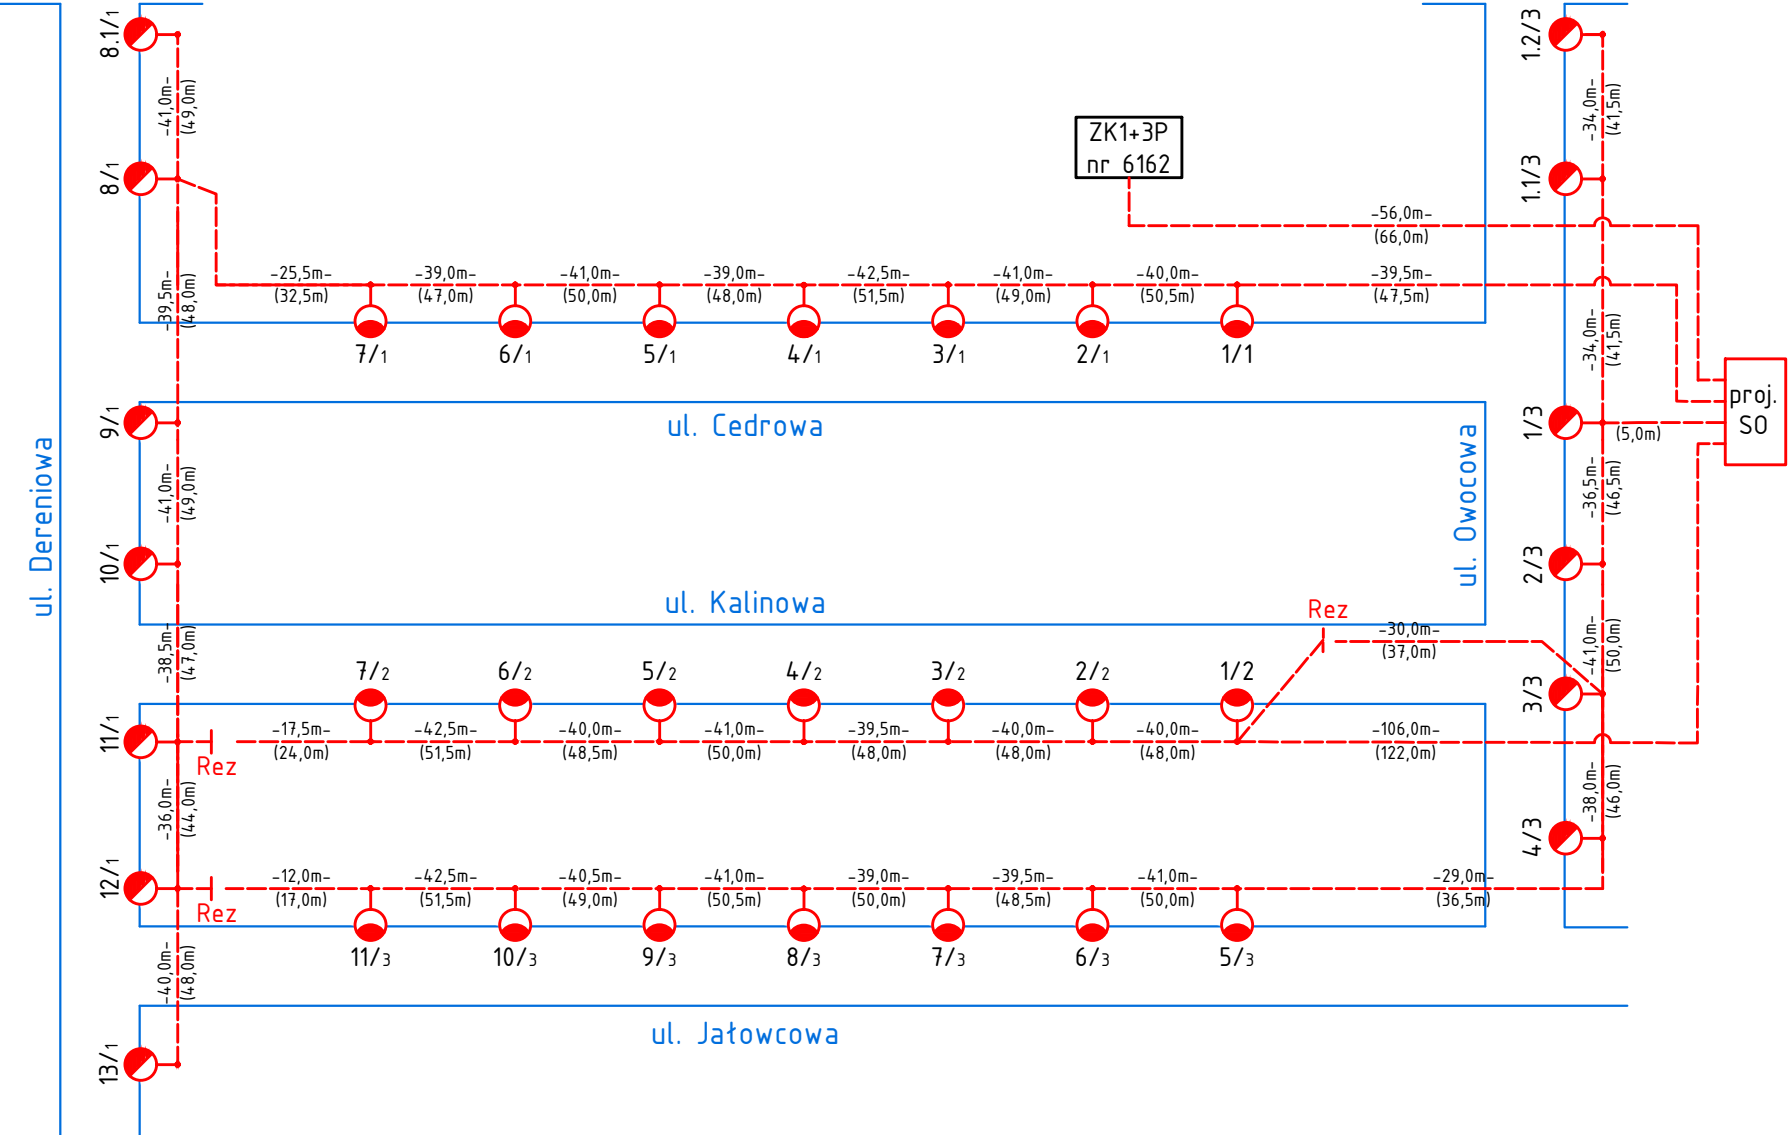

UWAGI:

1. Połączenia rezerwowe wykonać poprzez ułożenie dodatkowych odcinków kablowych, umożliwiających zasilanie fragmentów oświetlenia np. podczas awarii. Kabel podłączyć z jednej strony natomiast z drugiej zabezpieczyć kapturkami termokurczliwymi (na każdej żyłce) i opisać trwałymi wytłaczanymi oznacznikami z napisem: "UWAGA! NAPIĘCIE OBCE. ZASILANIE REZERWOWE ZE SŁUPA NR"

STANLUKS

ul. Izaaka Newtona 6D/XI ptr 60-161 Poznań
tel. kom. 508 243 620 tel. stacj./fax 61 221 70 14
NIP: 7661885890 REGON: 381980641
e-mail: biuro@stanluks.pl www.stanluks.pl

Inwestor	Miasto Pabianice ul.Zamkowa 16; 95-200 Pabianice		
Nazwa inwestycji	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cedrowej, Dereniowej, Kalinowej, Jałowcowej i Owocowej w Pabianicach		
Lokalizacja inwestycji	Pabianice, obręb 1, dz. nr ew.: 72/11, 72/12, 72/10, 73/48, 73/49, 74/6, 74/7, 40/4, 40/3, 41/3, 42/3, 43/3, 44/3, 44/4, 45/6, 45/5, 46/2, 73/50, 74/18, 74/19, 40/16, 40/15, 41/14, 42/14, 43/14, 44/15, 45/17, 46/17, 71/7		
Treść rysunku	Schemat ideowy zasilania oświetlenia.		
Stadium	Projekt budowlano-wykonawczy		
Branża	Elektryczna		DATA
Projektował	Jakub Wróblewski	WKP/0255/POOE/15 spec. instalacyjna w zakresie sieć, instalacji i urządzeń elektrycznych	07.11.2019
Opracował	Tomasz Hibner	WKP/0212/POOE/19 spec. instalacyjna w zakresie sieć, instalacji i urządzeń elektrycznych	SKALA
Opracował			-
Sprawił			
			NR RYS. E-2